




ŪDENS BĀZES KRĀSU SISTĒMAS

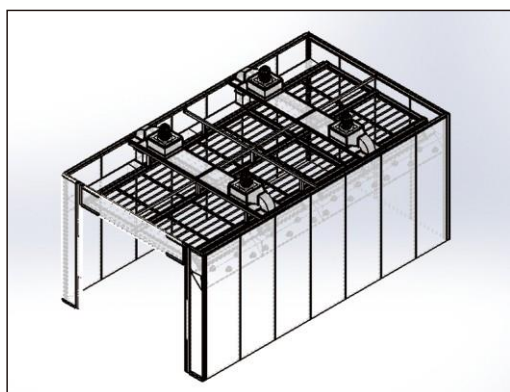


HCT-WB1

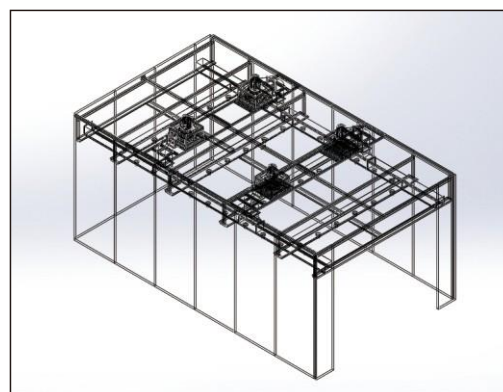

HCT-WB2

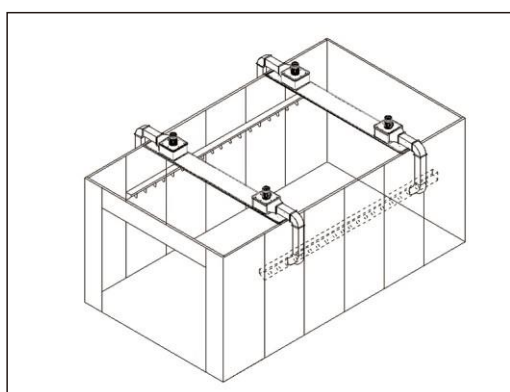

HCT-WB3

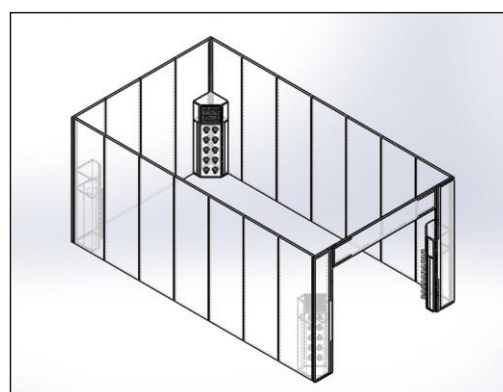

HCT-WB4

Ierīces nosaukums	HCT-WB1	HCT-WB2	HCT-WB3	HCT-WB4
Virsbūves paneļi	1.5mm tērauds, pulverkrāsojums, baltā krāsā.			
Sprauslas	40gab, Ø 50mm, kas izgatavotas no nerūsējoša tērauda, gaisa plūsmas virzienu var regulēt.	42gab, Ø 38mm, kas izgatavotas no nerūsējoša tērauda, gaisa plūsmas virzienu var regulēt.	32gab, Ø 50mm, kas izgatavotas no nerūsējoša tērauda, gaisa plūsmas virzienu var regulēt	40pcs, dia. Ø 38mm, kas izgatavotas no nerūsējoša tērauda, gaisa plūsmas virzienu var regulēt
Ventilātors	Gaiss tiek iesūkts kanālā, kas atrodas aiz vieglās griestu armatūras, ar ventilatora palīdzību un, caur sprauslām tiek padots kamerā. 4 ieplūdes ventilātori x 1.5kW katrs, katra ventilatora ražība ir 3,300m ³ / h.	Gaiss tiek iesūkts griestu kanālā ar ventilatora palīdzību un, caur sprauslām tiek padots kamerā. 4 ieplūdes ventilātori x 1.5kW katrs, katra ventilatora ražība ir 3,300m ³ / h.	Gaiss tiek iesūkts kanālā, kas atrodas aiz augšējā sienas paneļa, ar ventilatora palīdzību un, caur sprauslām tiek padots kamerā. 4 ieplūdes ventilātori x 1.5kW katrs, katra ventilatora ražība ir 3,300m ³ / h.	Ventilātors ar korpusu ir vienā vienībā, kopā 4 vienības. Gaisa tiek ņemts no augšas, tad nonāk kamerā caur sprauslām, 4 gab ieplūdes ventilātori x 1.5kW katrs, katra ventilatora ražība ir 3,800m ³ / h.
Filtrs	Pirmsfiltrs			Stikla šķiedras filtrs
Uzstādīšana	Ventilātori tiek uzstādīti ārpusē, uz kameras jumta. Korpusi tiek iebūvēti zem vieglās griestu konstrukcijas, kā daļa no tās, tāpēc šādu sistēmu NAV IESPĒJAMS uzstādīt uz jau esošās kameras.	Ventilātori tiek uzstādīti ārpusē, uz kameras jumta. Korpusi tiek uzstādīti uz griestu konstrukcijas garen un šķērssijām, kā daļa no tās, tāpēc šādu sistēmu NAV IESPĒJAMS uzstādīt uz jau esošās kameras.	Ventilātori tiek uzstādīti ārpusē, uz kameras jumta. Korpusi tiek uzstādīti uz augšējā sienas paneļa, panelis nedaudz jāpiegriež, lai nodrošinātu gaisa plūsmu uz sprauslām, šādu sistēmu IR IESPĒJAMS uzstādīt uz jau esošās kameras.	Pa vienai vienībai katrā kameras stūrī, var pievienot esošo izsmidzināšanas kabīnē, VAR UZSTĀDĪT uz jau esošās kameras.
Vadības sistēma	Ventilatora slēdzis			
Cena, EUR bez PVN	3320.00	3490.00	2985.00	4800.00

